


3.2.2.1. Подключение учетных систем с одинаковыми идентификаторами в справочниках


И В статье описывается подключение учетных систем с одинаковыми идентификаторами в справочниках для выбора настроек синхронизации данных, которые поступают в «Агент Плюс: Диск» по каналу «Т-Обмен» и загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

В случае, когда используется единая учетная система «1С: Предприятие» и общая база данных, где идентификаторы элементов справочников едины для торговой, дистрибьюторской и филиальной сети, необходимо подключить в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» контроль уникальности справочных данных при загрузке без учета кода дистрибьютора.

Пример подключения к единой БД через терминальный доступ:

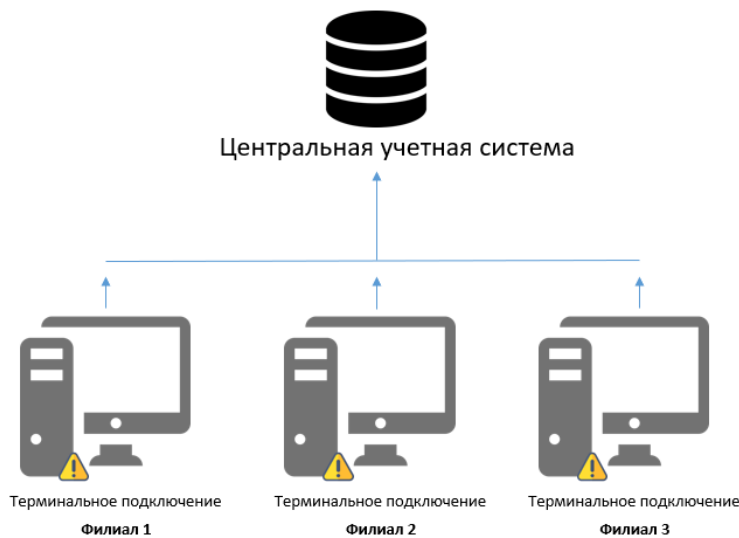

Пример использования распределенной БД:

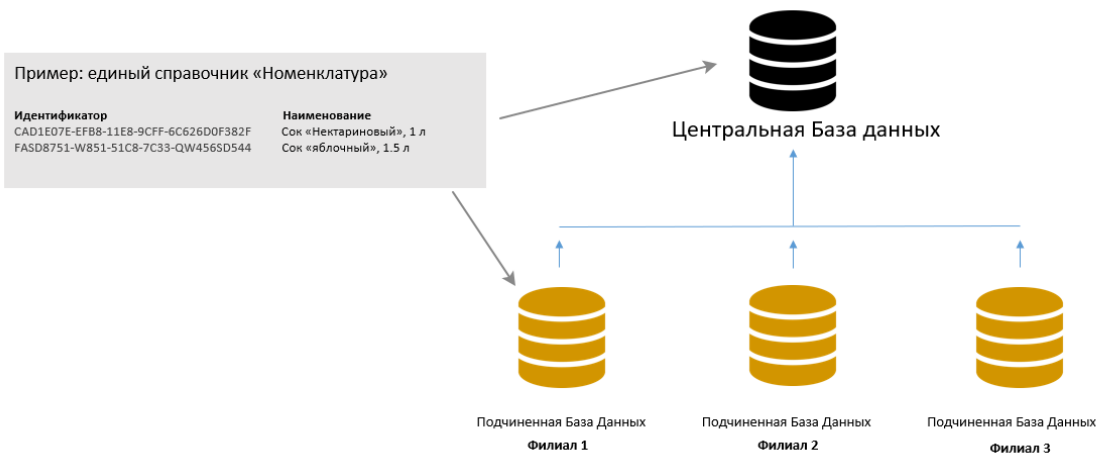

Для настроек параметра откройте обработку [«Синхронизация данных по Т-Обмену»](#) «Настройка синхронизации данных по Т-Обмену» «Агент Плюс: Т-Обмен». На вкладке **«Настройка»** включите флажок в поле **«Справочные данные уникальны по всем подразделениям»**.

Связанные страницы

- [Активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете»](#)
- [Инструкция для дистрибьютора о подключении сервиса «Т-Обмен»](#)
- [Синхронизация данных по Т-Обмену](#)
- [Восстановление подключения к сервису «Т-Обмен» после переноса базы данных УД](#)
- [Настройка блокировок данных по Т-Обмену](#)
- [Отключение от канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете»](#)
- [Удаления данных дистрибьютера.](#)